

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO , SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO, IGUALA GRO." "SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET, ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL. CENTRO, IGUALA GRO"

OBRA:

ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-10-19

UBICACIÓN:

COL. 1 DE MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

PERIODO ESTIMADO:

15 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2019

ESTIMACIÓN No.

1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

12 ABRIL DEL 2019



"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO , SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO, IGUALA GRO." "SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET, ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL. CENTRO, IGUALA GRO"

1.-TRANSPORTE ,INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO EQUIPO DE MANIOBRA

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

OFELIA AGUILAR GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

APROBÓ:
 LIC. BENJAMIN POTRERO GARCIA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

DE IGUALA

DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2018-2021



DIRECCIÓN GENERAL

CONELEC
 GUERRERO

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO , SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON,EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 DE MAYO,LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO,IGUALA GRO""SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET, ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL CENTRO, IGUALA GRO"

OBRA:


CAPAMI-OT-10-19

ORDEN DE TRABAJO:

UBICACIÓN:

COL. 1 DE MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

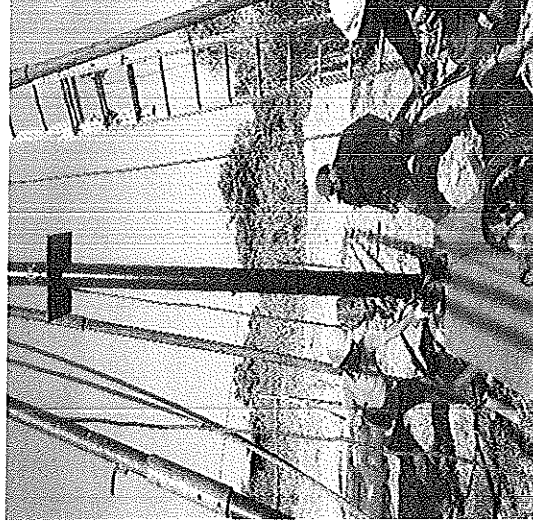

PERIODO ESTIMADO: 15 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2019

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 12 ABRIL DEL 2019

"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO , SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON,EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 DE MAYO,LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO,IGUALA GRO""SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET, ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL CENTRO, IGUALA GRO"

2.- EXTRACCION DE COLUMNA 4 "ACERO AL CARBON


ELABORADO:
 ELABORADORA
 CELIA AGUILAR GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CONELEC

GUERRERO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA

COMITÉ DE FOMENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021



APROBADO:
 LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE CAP A.M.I.



DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO, SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO, IGUALA GRO." "SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET, ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL CENTRO, IGUALA GRO"

OBRA:

ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-10-19

UBICACIÓN:

COL. 1 DE MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

PERIODO ESTIMADO:

15 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2019


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ESTIMACIÓN No.:


1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

12 ABRIL DEL 2019

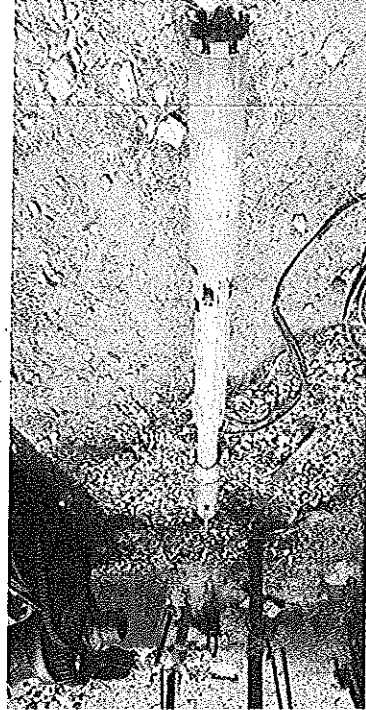

BOMBA 10 HP EN PRESTAMO

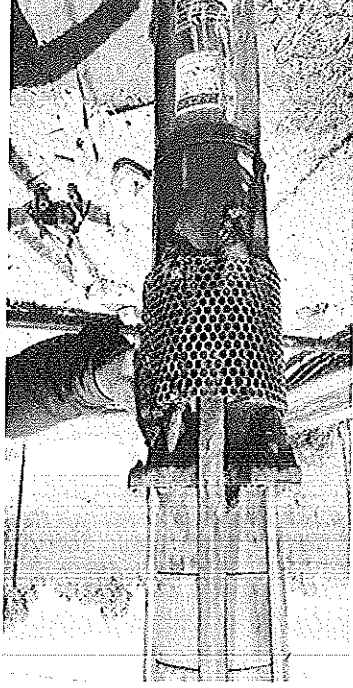

BOMBA DAÑADA

"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO, SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO, IGUALA GRO." "SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET, ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL CENTRO, IGUALA GRO"

3.- ENSAMBLE Y SUSTITUCION DE MOTOBOMBA 10 HP/220 V, PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO

FELICIANO
 EL ARTISTA

OFICIA AGUILAR GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021



DIRECCIÓN GENERAL

CONELEC

GUERRERO

BITÁCORA FOTOGRAFICA

"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO , SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON,EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 DE MAYO,LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO,IGUALA GRO""SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET,ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL CENTRO, IGUALA GRO"

OBRA:

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-10-19

UBICACIÓN:

COL. 1 DE MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

PERIODO ESTIMADO:

15 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2019

ESTIMACIÓN No.

1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

12 ABRIL DEL 2019



"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO . SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON,EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 DE MAYO,LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO,IGUALA GRO""SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET,ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL CENTRO, IGUALA GRO"

4.- KID DE EMPALME SENCILLO EN CABLE SUBMARINO 3X2 AWG EXISTENTE

ELABORADO POR:
 EL COORDINADOR

 OFELIA AGUILAR GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CONELEC

GUERRERO

LIC. BENJAMÍN GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO , SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 DE MAYO LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO,IGUALA GRO""SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET, ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL. CENTRO, IGUALA GRO"

OBRA:

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-10-19

UBICACIÓN:

COL. 1 DE MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

PERIODO ESTIMADO:


15 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2019

ESTIMACIÓN No.

1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

12 ABRIL DEL 2019

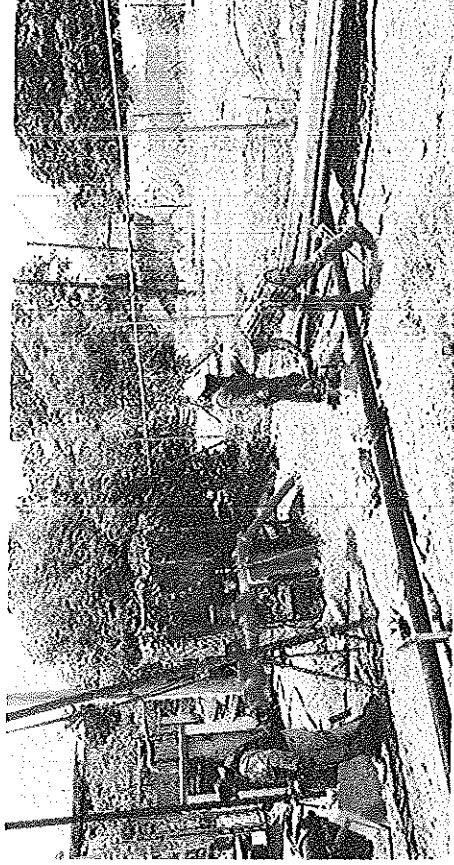

"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO , SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 DE MAYO LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO,IGUALA GRO""SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET, ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL. CENTRO, IGUALA GRO"

5.- MONTAJE-INSERCIÓN DE COLUMNA 4 "DIA, ACERO AL CARBON

EL COMITENTE
 OFELIA AGUILAR GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CONELEC
GUERRERO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

DE IGUALA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021

APROBADO
 LIC. BENJAMIN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.



DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO , SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON,EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1. DE MAYO,LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO,IGUALA GRO""SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET, ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL. CENTRO, IGUALA GRO"

OBRA:

ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-10-19

UBICACIÓN:

COL. 1 DE MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

PERIODO ESTIMADO:


15 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2019

ESTIMACIÓN No.

1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

12 ABRIL DEL 2019

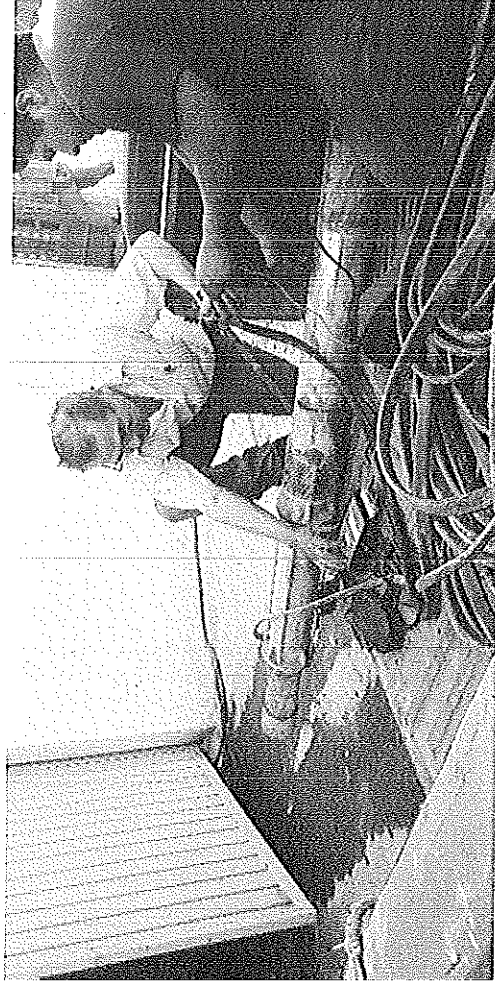

"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO , SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON,EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1. DE MAYO,LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO,IGUALA GRO""SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET, ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL. CENTRO, IGUALA GRO"

6.- PRUEBA DE MEDICION AISLAMIENTO, A MOTOR Y CABLE SUBMARINO 3X2

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

OFELIA AGUILAR GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CONELEC

GUERRERO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 LIC. BENJAMÍN GARCÍA GONZÁLEZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2016-2021
 DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA:

"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO , SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON,EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 DE MAYO,LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO,IGUALA GRO""SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET, ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL. CENTRO, IGUALA GRO"

ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-10-19

UBICACIÓN:

COL. 1 DE MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

PERIODO ESTIMADO:



15 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2019

ESTIMACIÓN No.

1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

12 ABRIL DEL 2019

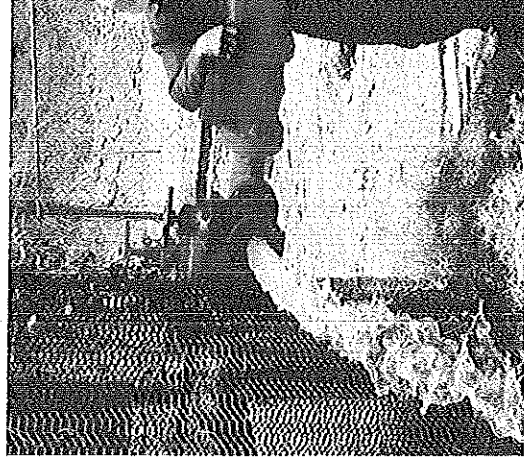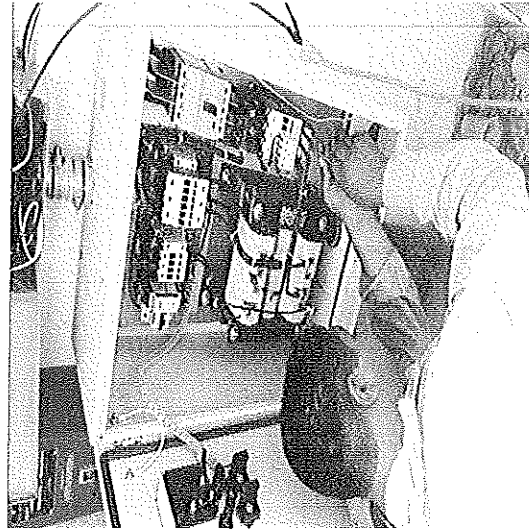

"MONTAJE ELECTROMECANICO Y PRUEBAS DE UNA BOMBA PROVISIONAL EN PRESTAMO SIN CARGO . SUMERGIBLE 10 HP/220V- 77 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON,EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 DE MAYO,LOCALIZADO EN LA COL.1 DE MAYO,IGUALA GRO""SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE AA 2TN, SALIDAS TELEFONIA Y RED INTERNET, ASI COMO MONTAJE, CONEXION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, EN NUEVAS OFICINAS DE CAPAMI, LOCALIZADA EN CALLE MAYA 1, COL. CENTRO, IGUALA GRO"

7.- CONEXIONADO DE ARRANCADOR Y PRUEBAS DE OPERACIÓN MOTOBOMBA 10 HP EN PRESTAMO PROVISIONAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

ELABORADO POR:
 EL ARTISTA

OPERA AGUILAR GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2016/2021

UIC. BENJAMIN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.



CONEEC
GUERRERO

DIRECCIÓN GENERAL