

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

UBICACIÓN: COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-06-20

PERIODO ESTIMADO: 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO.

1-TRANSPORTE, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO EQUIPO DE MANIOBRA CON GRUA POZERA 15 TN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA




DIRECCIÓN GENERAL

APROBÓ:

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

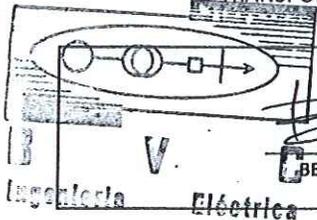

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

UBICACIÓN: COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-06-20

PERIODO ESTIMADO: 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2020

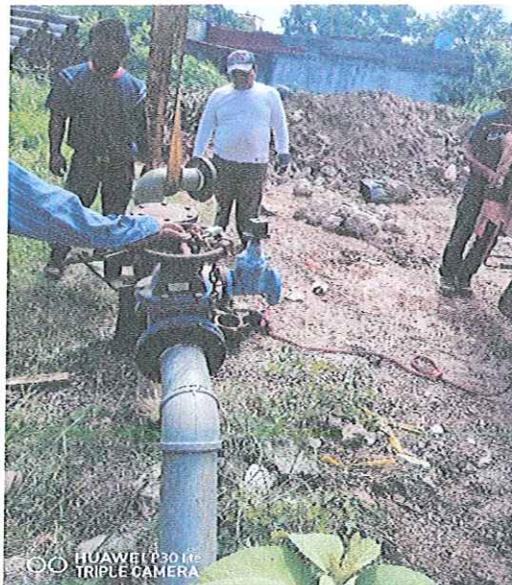

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO

2-RETORNO DE TREN DE SALIDA 4" ACERO AL CARBON

B Ingeniería

V Eléctrica

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

Benjamin Villaseñor Cabrera

BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA

APROBÓ

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 CONSTITUCIONAL

2018-2021

Benjamin Dominguez Martinez

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

UBICACIÓN: COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-06-20

PERIODO ESTIMADO: 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2020

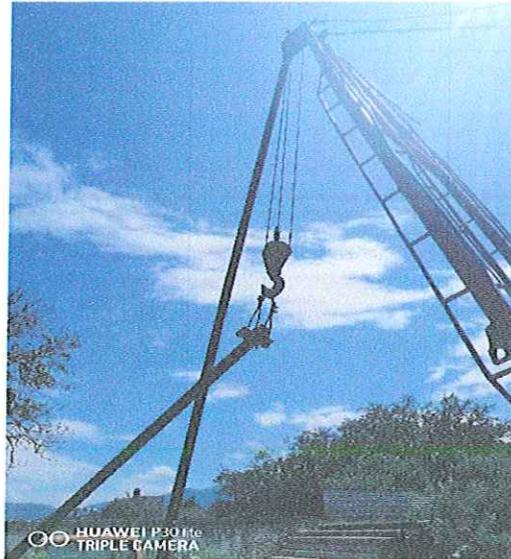

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO

3-EXTRACCION DE COLUMNA 4 " ACERO AL CARBON

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

[Signature]

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

COMISION DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021

APROBÓ:
[Signature]

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

CAPAMI
 DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

UBICACIÓN: COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-06-20

PERIODO ESTIMADO: 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4 EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO

4. ENSAMBLE Y ALINEACION DE MOTOR 40 HP CON BOMBA 20 LPS/100 MCDT


 ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA
BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

UBICACIÓN: COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-06-20


PERIODO ESTIMADO: 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO


FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO



5. PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO A MOTOR REPARADO 40 HP

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL


DIRECCIÓN GENERAL

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

UBICACIÓN: COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-05-20


PERIODO ESTIMADO: 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO


FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2020

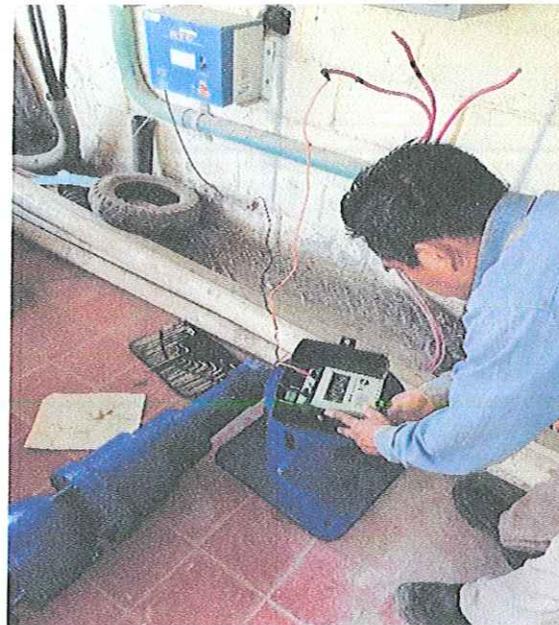

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO



PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO, A CABLE SUBMARINO 3X2 AWG/120

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL



 DIRECCIÓN GENERAL

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA


LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.


BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA:	"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".	ORDEN DE TRABAJO:	CAPAMI-OT-05-20
UBICACIÓN:	COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	PERIODO ESTIMADO:	19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.
MUNICIPIO:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA:	16 DE OCTUBRE DE 2020

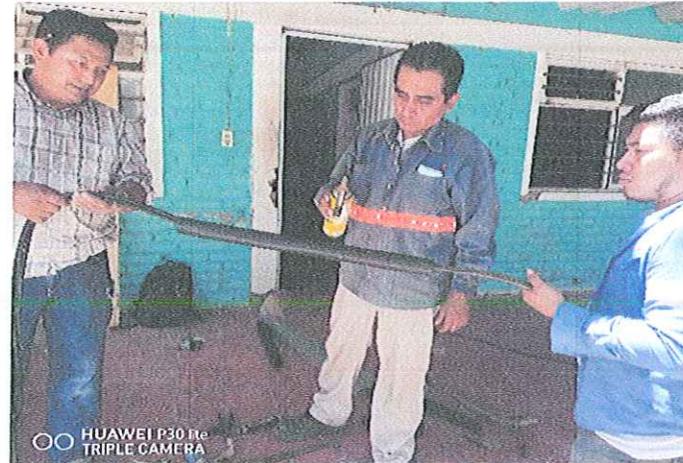

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4" EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO

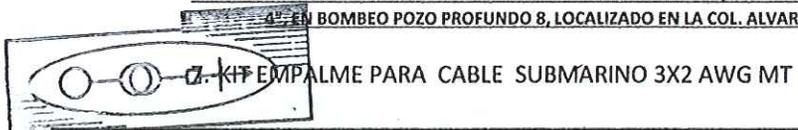
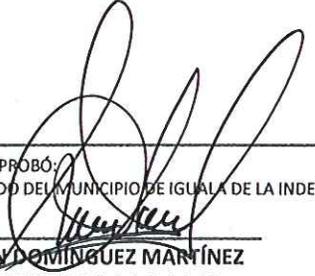
<p>ELABORÓ: CONTRATISTA</p> <p></p> <p>BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021</p> <p>APROBÓ:</p> <p></p> <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p> <p>CAPAMI DIRECCIÓN GENERAL</p>
--	---

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

UBICACIÓN: COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-05-20

PERIODO ESTIMADO: 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.


ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO


FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2020

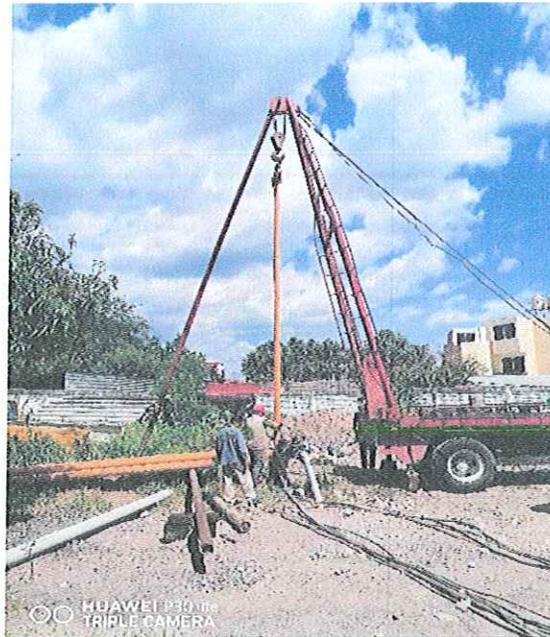


MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO

8.- MONTAJE DE COLUMNA 4" ACERO AL CARBON

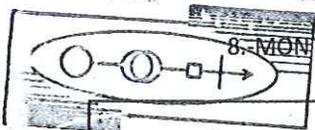

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

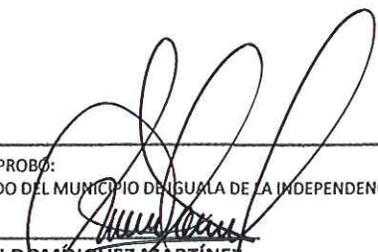COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021

APROBÓ:

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

UBICACIÓN: COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-05-20

PERIODO ESTIMADO: 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.


ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO

9.- SUIJETADORES PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG

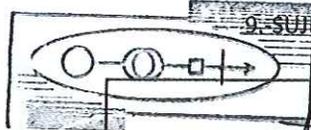

B Ingeniería
V Electricista

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021
CAPAMI


APROBÓ:

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.


DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA:	"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".	ORDEN DE TRABAJO:	CAPAMI-OT-06-20
UBICACIÓN:	COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	PERIODO ESTIMADO:	19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.
MUNICIPIO:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA:	16 DE OCTUBRE DE 2020

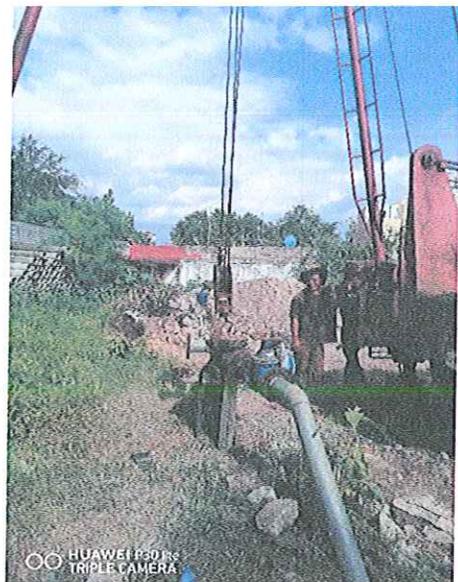

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO

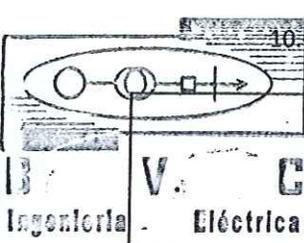

10. MONTAJE DE TREN DE SALIDA 4 " ACERO AL CARBON

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021


 DIRECCIÓN GENERAL

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.



BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA:	"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".	ORDEN DE TRABAJO:	CAPAMI-OT-06-20
UBICACIÓN:	COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	PERIODO ESTIMADO:	19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.
MUNICIPIO:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA:	16 DE OCTUBRE DE 2020

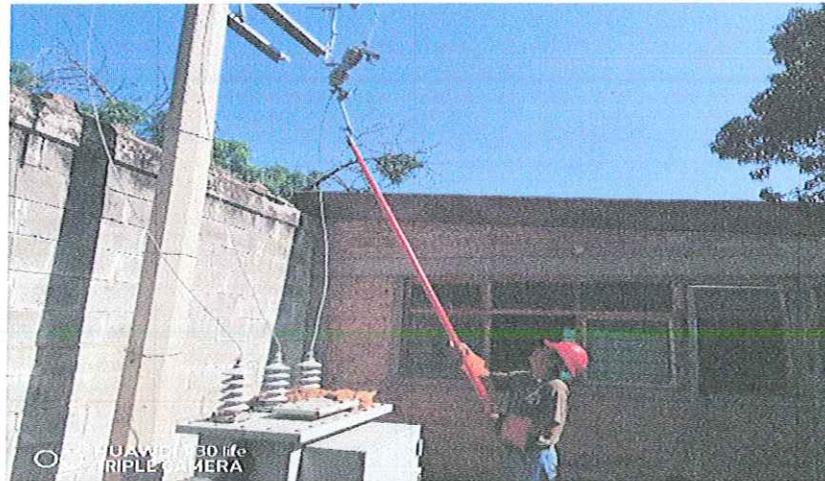

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO

11.-LIBRANZA EN ALTA TENSION 23,000 VOLTS

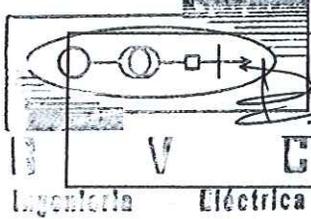	<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p> <p></p> <p>BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p> <p>2018-2021</p> <p></p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p>	<p>APROBÓ:</p> <p>COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p> <p></p> <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
--	---	---	---


BITÁCORA FOTOGRÁFICA


OBRA:	"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".	ORDEN DE TRABAJO:	CAPAMI-OT-06-20
UBICACIÓN:	COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	PERIODO ESTIMADO:	19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.
MUNICIPIO:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA:	16 DE OCTUBRE DE 2020



"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

12.-SUMINISTRO Y REPOSICION DE FUSIBLE EN ALTA TENSION TIPO K-2 A

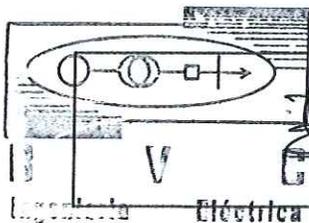

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.


BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA:	"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".	ORDEN DE TRABAJO:	CAPAMI-OT-06-20
UBICACIÓN:	COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	PERIODO ESTIMADO:	19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.
MUNICIPIO:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA:	16 DE OCTUBRE DE 2020

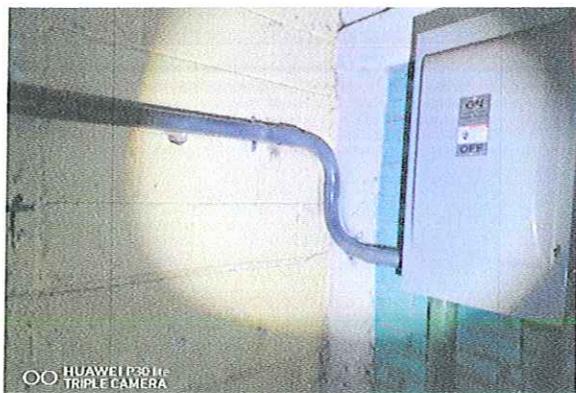

"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

13.-SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA PVC ELECTRICO 2"DIA

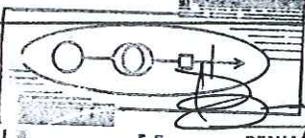

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

Ingeniería Eléctrica

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

APROBÓ:



LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

CONSTITUCIONAL


2018-2021

DIRECCIÓN GENERAL


BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA:	"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".	ORDEN DE TRABAJO:	CAPAMI-OT-06-20
UBICACIÓN:	COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	PERIODO ESTIMADO:	19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.
MUNICIPIO:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA:	16 DE OCTUBRE DE 2020

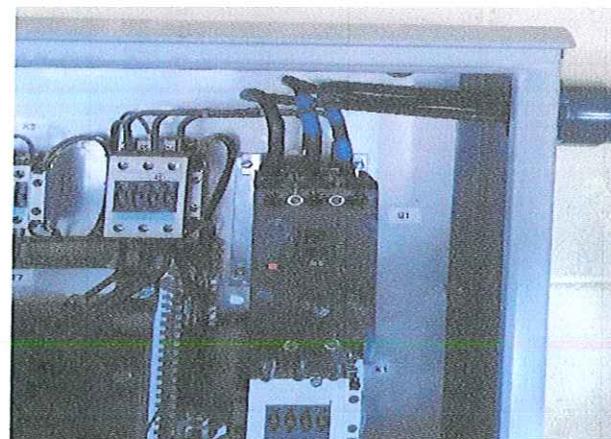

"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

14.-SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR TRIFASICO 3-2 AWG



ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

Ingeniería Eléctrica

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021



APROBÓ:

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

DIRECCIÓN GENERAL


BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA:	"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".	ORDEN DE TRABAJO:	CAPAMI-OT-06-20
UBICACIÓN:	COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	PERIODO ESTIMADO:	19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.
MUNICIPIO:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA:	16 DE OCTUBRE DE 2020

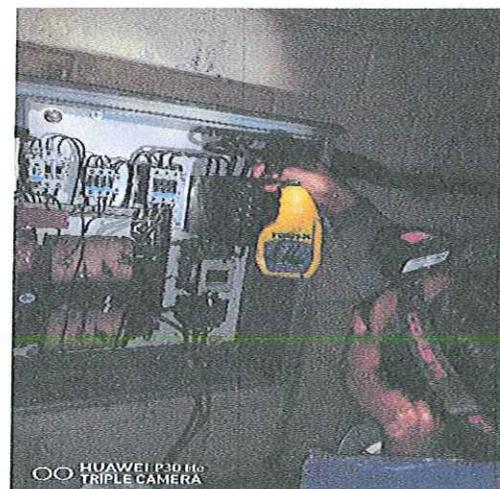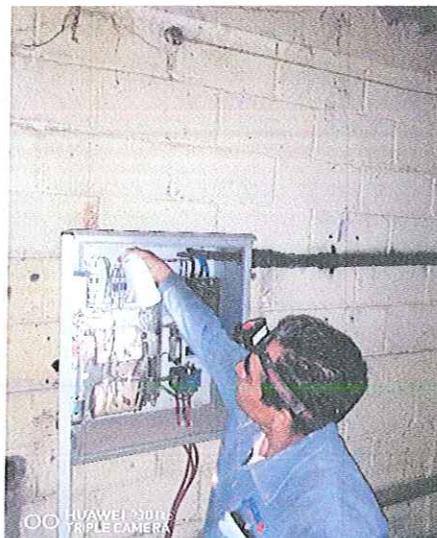

"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

15.-MANTENIMIENTO ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR-40HP/440

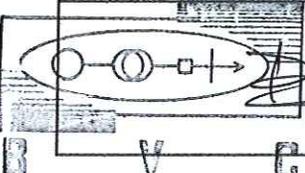

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA



BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

Ingeniería Eléctrica

COMISIÓN DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA



LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

UBICACIÓN: COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-06-20


PERIODO ESTIMADO: 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2020

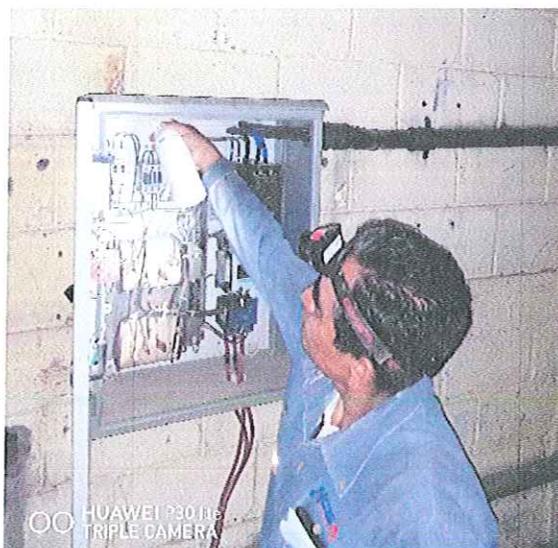

"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

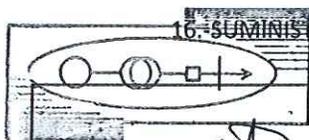

16.- SUMINISTRO Y MONTAJE DE RELEVADOR SIRIUS 3RU2145 / 40 HP-440V

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA



BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021


 DIRECCIÓN GENERAL

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA


LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".

UBICACIÓN: COLONIA: ALVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-06-20

PERIODO ESTIMADO: 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2020

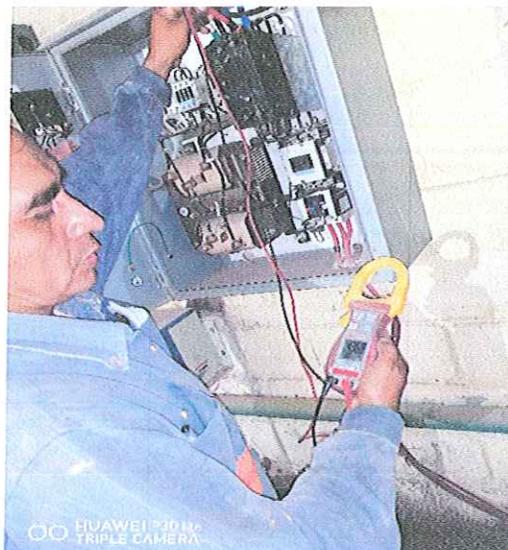

"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4" EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO".



17. PRUEBAS DE OPERACIÓN MOTOBOMBA REPARADA 40 HP/220V

<p>Ingeniería V. Eléctrica</p>	<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p> <p>APROBÓ:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
--	--	--

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 DIRECCIÓN GENERAL