

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "SERVICIOS DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE DOS PIEZA INVERSORES MICROMASTER 2.2 KW /440 V, SUMINISTRO DE DOS PIEZA ARRANCADORES A TENSION PLENA 5 HP/3.73 KW/440 VCA, BOTONERAS ARRANQUE-PARO ,SUMINISTRO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO (MEGGER) A DOS ALIMENTADORES DE BOMBAS TIPO TORNILLO HP/440 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS PIEZAS BOMBAS TIPO TORNILLO PARA LODOS, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PETAR,DEL MUNICIPIO DE IGUALA GRO"

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-05-21

UBICACIÓN: CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

PERIODO ESTIMADO: 29 ABRIL AL 06 MAYO DE 2021.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

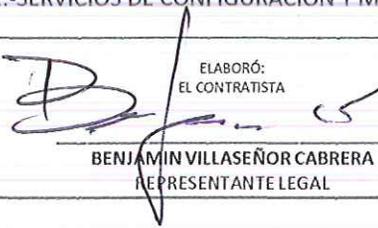
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO


FECHA: 06 MAYO DE 2021.



SERVICIOS DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE DOS PIEZA INVERSORES MICROMASTER 2.2 KW /440 V, SUMINISTRO DE DOS PIEZA ARRANCADORES A TENSION PLENA 5 HP/3.73 KW/440 VCA, BOTONERAS ARRANQUE-PARO ,SUMINISTRO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO (MEGGER) A DOS ALIMENTADORES DE BOMBAS TIPO TORNILLO HP/440 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS PIEZAS BOMBAS TIPO TORNILLO PARA LODOS, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PETAR,DEL MUNICIPIO DE IGUALA GRO

1.-SERVICIOS DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO Y PBAS DE DOS INVERSORES MICROMASTER 2.2 KW /440 V

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

LIC. BENJAMIN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "SERVICIOS DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE DOS PIEZA INVERSORES MICROMASTER 2.2 KW /440 V, SUMINISTRO DE DOS PIEZA ARRANCADORES A TENSION PLENA 5 HP/3.73 KW/440 VCA, BOTONERAS ARRANQUE-PARO ,SUMINISTRO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO (MEGGER) A DOS ALIMENTADORES DE BOMBAS TIPO TORNILLO HP/440 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS PIEZAS BOMBAS TIPO TORNILLO PARA LODOS, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PETAR, DEL MUNICIPIO DE IGUALA GRO"

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-05-21

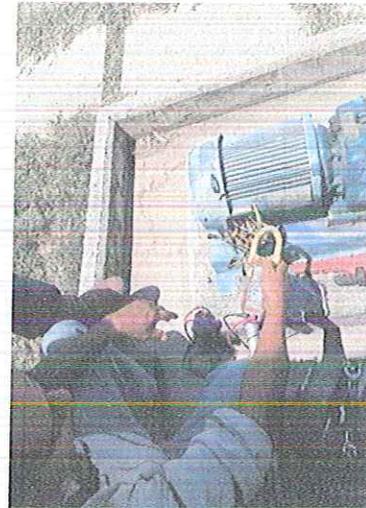
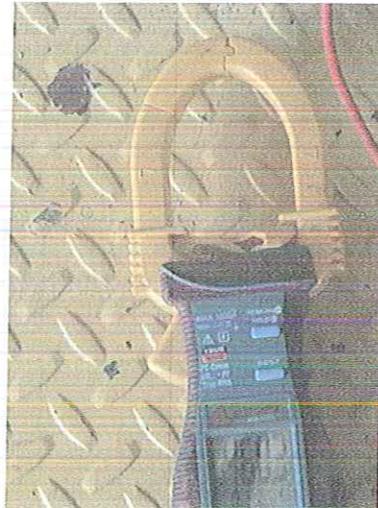
UBICACIÓN: CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

PERIODO ESTIMADO: 29 ABRIL AL 06 MAYO DE 2021.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.


ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 06 MAYO DE 2021.




SERVICIOS DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE DOS PIEZA INVERSORES MICROMASTER 2.2 KW /440 V, SUMINISTRO DE DOS PIEZA ARRANCADORES A TENSION PLENA 5 HP/3.73 KW/440 VCA, BOTONERAS ARRANQUE-PARO ,SUMINISTRO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO (MEGGER) A DOS ALIMENTADORES DE BOMBAS TIPO TORNILLO HP/440 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS PIEZAS BOMBAS TIPO TORNILLO PARA LODOS, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PETAR, DEL MUNICIPIO DE IGUALA GRO

2.-SUMINISTRO DE DOS PIEZA ARRANCADORES ATP 5 HP/3.73 KW/440 VCA, BOTONERAS ARRANQUE-PARO

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ingenieria Eléctrica

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

APROBÓ:

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "SERVICIOS DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE DOS PIEZA INVERSORES MICROMASTER 2.2 KW /440 V, SUMINISTRO DE DOS PIEZA ARRANCADORES A TENSION PLENA 5 HP/3.73 KW/440 VCA, BOTONERAS ARRANQUE-PARO ,SUMINISTRO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO (MEGGER) A DOS ALIMENTADORES DE BOMBAS TIPO TORNILLO HP/440 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS PIEZAS BOMBAS TIPO TORNILLO PARA LODOS, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PETAR,DEL MUNICIPIO DE IGUALA GRO"

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-05-21

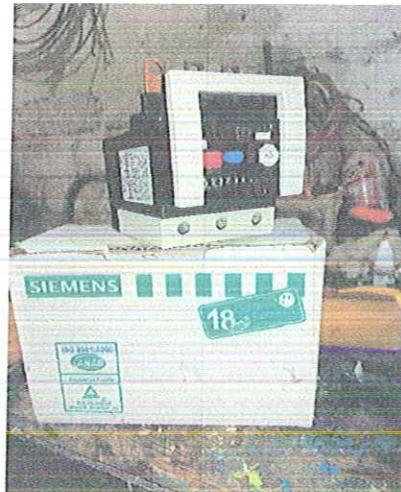
UBICACIÓN: CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

PERIODO ESTIMADO: 29 ABRIL AL 06 MAYO DE 2021.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

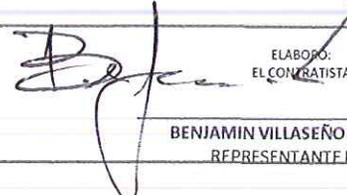
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO


FECHA: 06 MAYO DE 2021.



SERVICIOS DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE DOS PIEZA INVERSORES MICROMASTER 2.2 KW /440 V, SUMINISTRO DE DOS PIEZA ARRANCADORES A TENSION PLENA 5 HP/3.73 KW/440 VCA, BOTONERAS ARRANQUE-PARO ,SUMINISTRO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO (MEGGER) A DOS ALIMENTADORES DE BOMBAS TIPO TORNILLO HP/440 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS PIEZAS BOMBAS TIPO TORNILLO PARA LODOS, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PETAR,DEL MUNICIPIO DE IGUALA GRO

3.-SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO (MEGGER) A LOS ALIMENTADORES DE BOMBAS TIPO TORNILLO HP/440

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ingenieria Eléctrica

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021


DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "SERVICIOS DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE DOS PIEZA INVERSORES MICROMASTER 2.2 KW /440 V, SUMINISTRO DE DOS PIEZA ARRANCADORES A TENSION PLENA 5 HP/3.73 KW/440 VCA, BOTONERAS ARRANQUE-PARO ,SUMINISTRO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO (MEGGER) A DOS ALIMENTADORES DE BOMBAS TIPO TORNILLO HP/440 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS PIEZAS BOMBAS TIPO TORNILLO PARA LODOS, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PETAR,DEL MUNICIPIO DE IGUALA GRO"

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-05-21

UBICACIÓN: CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

PERIODO ESTIMADO: 29 ABRIL AL 06 MAYO DE 2021.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 06 MAYO DE 2021.

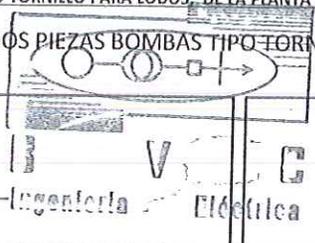



SERVICIOS DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE DOS PIEZA INVERSORES MICROMASTER 2.2 KW /440 V, SUMINISTRO DE DOS PIEZA ARRANCADORES A TENSION PLENA 5 HP/3.73 KW/440 VCA, BOTONERAS ARRANQUE-PARO ,SUMINISTRO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO (MEGGER) A DOS ALIMENTADORES DE BOMBAS TIPO TORNILLO HP/440 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS PIEZAS BOMBAS TIPO TORNILLO PARA LODOS, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PETAR,DEL MUNICIPIO DE IGUALA GRO

4.-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS PIEZAS BOMBAS TIPO TORNILLO HELICOIDAL PARA LODOS

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 APROBO:

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 COMISIÓN INSTITUCIONAL 2018-2021
