

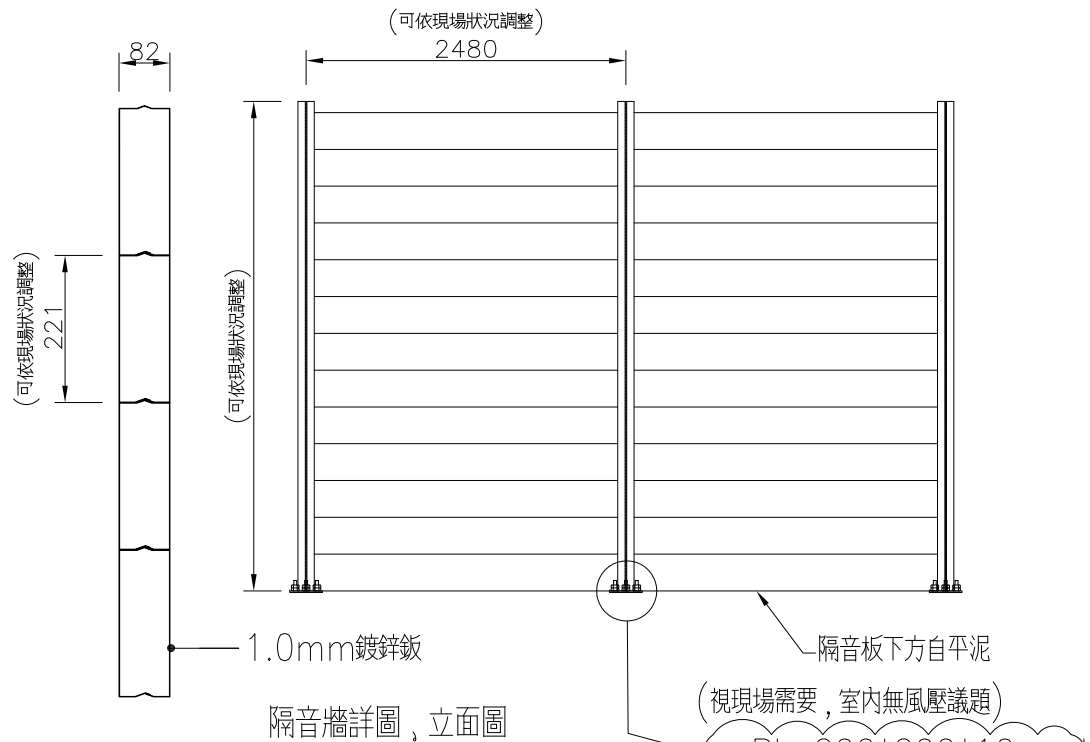


平面圖

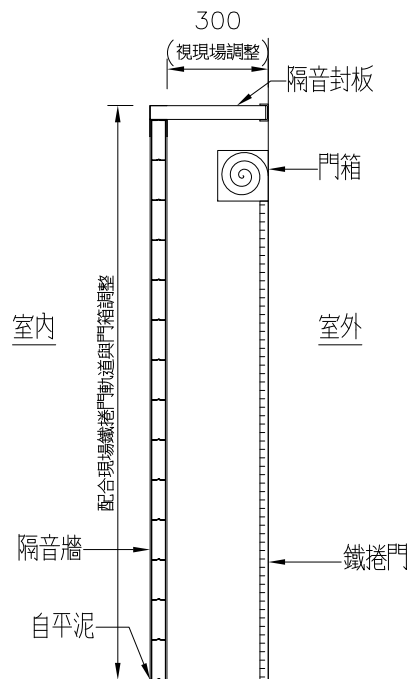

隔音牆詳圖, 立面圖

(視現場需要, 室內無風壓議題)

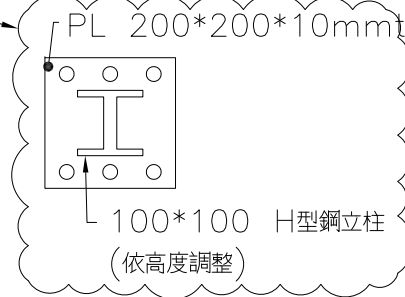

立剖圖

- 一、金屬防音板
採用鍍鋅鋼板一體成型, 板厚1.0mm(#20).
隔音量達STC38以上。
- 二、組立
製作前應具備所需材料, 依經審核批准之施工大樣圖以正確之規格尺寸施作。
相關防音板之組立均應依核通過之施工大樣圖所示式樣組合。
- 三、安裝
所有防音板、支柱運至現場, 應妥善保護, 並以水平方正位置放置, 以免變形。
安裝須與其它工程密切配合, 確實安裝正確地點及位置。
凡防音板、支柱按裝完成後均須挺直平整, 不可有凹凸、彎扭及傾斜情形。
- 四、送審資料
繪製施工大樣圖。
符合防音板材料規範之相關測試報告。

機房鐵捲門噪音防制 日期 2015.09

環協工程顧問有限公司
TEL: 04-23584334 FAX: 04-23584500
www.noise.com.tw
台中市臺灣大道四段767號12樓-4