

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

UBICACIÓN: COLONIA: 1° DE MAYO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

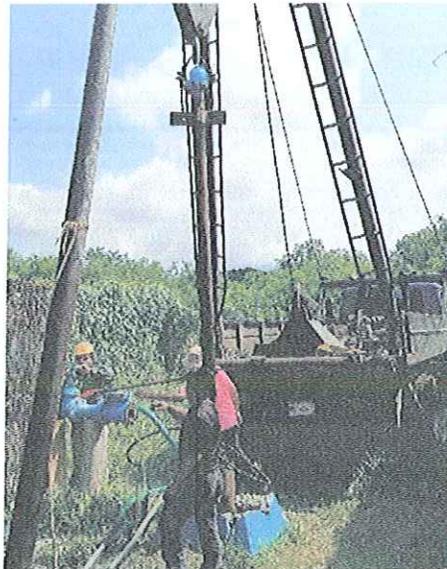
MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-20

PERIODO ESTIMADO: 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

1.-TRANSPORTE ,INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO EQUIPO DE MANIOBRA CON GRUA POZERA 15 TN

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

[Signature]

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

Ingeniería Eléctrica

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

APROBÓ:
[Signature]

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

UBICACIÓN: COLONIA: 1° DE MAYO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-20

PERIODO ESTIMADO: 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.


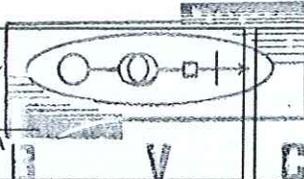
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

2.-RETIRO DE TREN DE SALIDA 4 " ACERO AL CARBON

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>		<p>APROBÓ:</p>  <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MANTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
<p>Ingeniería Eléctrica</p>		<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE IGUALA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021</p> <p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL</p>

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-20

UBICACIÓN: COLONIA: 1° DE MAYO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

PERIODO ESTIMADO: 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.


ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

3.-EXTRACCION DE COLUMNA 4" ACERO AL CARBON *Eléctrica*

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

 BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

 LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-20

UBICACIÓN: COLONIA: 1° DE MAYO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

PERIODO ESTIMADO: 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

4.-ENSAMBLE Y ALINEACION DE MOTOR REPARADO 25 HP Y CUERPO DE BOMBA

ELABORÓ:
EL CONTRATISTA


BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

APROBÓ:
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA


LIC. BENJAMIN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
IGUALA
 DE LA INDEPENDENCIA

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

UBICACIÓN: COLONIA: 1° DE MAYO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

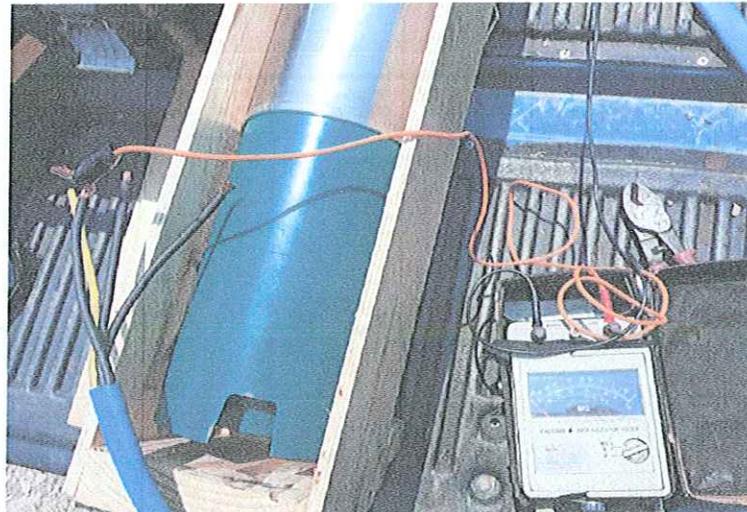
MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-20

PERIODO ESTIMADO: 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.


ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

5.-PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO A MOTOR REPARADO 25 HP 220V

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>Ingeniería Eléctrica</p>	<p>APROBÓ:</p> <p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p>  <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>	<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p> <p>2018-2021</p> <p>CUNA DE LA BANDERA NACIONAL</p> <p>IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p>
---	---	--	--

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

UBICACIÓN: COLONIA: 1° DE MAYO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-20

PERIODO ESTIMADO: 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

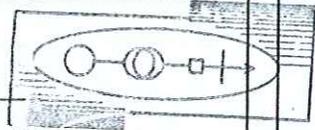
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

6.-PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO, A CABLE SUBMARINO 3X2 AWG/120 MT

 ELABORÓ: EL CONTRATISTA BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL	 Ingeniería Eléctrica	APROBÓ:  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 2018-2021 LIC. BENJAMIN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.
--	---	---

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

UBICACIÓN: COLONIA: 1° DE MAYO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-20

PERIODO ESTIMADO: 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO


FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020




MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

7.-KIT EMPALME PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA




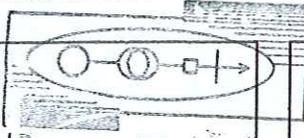
BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL



ingeniería Eléctrica

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA


 LIC. BENJAMIN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021

 DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

UBICACIÓN: COLONIA: 1° DE MAYO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

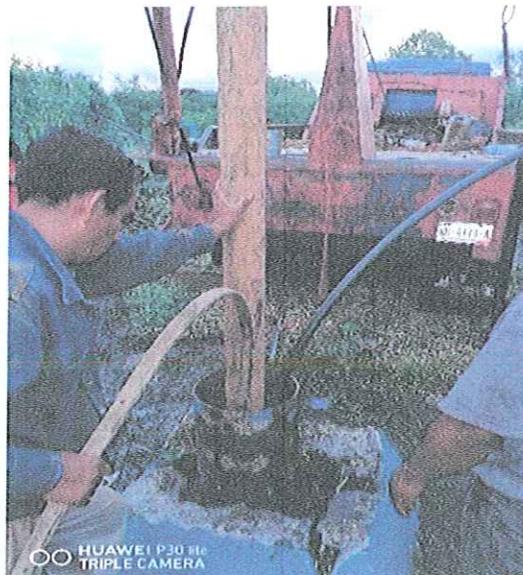
MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-20

PERIODO ESTIMADO: 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

8.-MONTAJE DE COLUMNA 4" ACERO AL CARBON

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

[Signature]

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Stamp: Dirección de Planeación, Proyectos y Presupuesto]

[Stamp: Eléctrica]

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

[Signature]

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

[Stamp: CAPAMI]

[Stamp: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA]

[Stamp: DIRECCIÓN GENERAL]

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

UBICACIÓN: COLONIA: 1° DE MAYO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

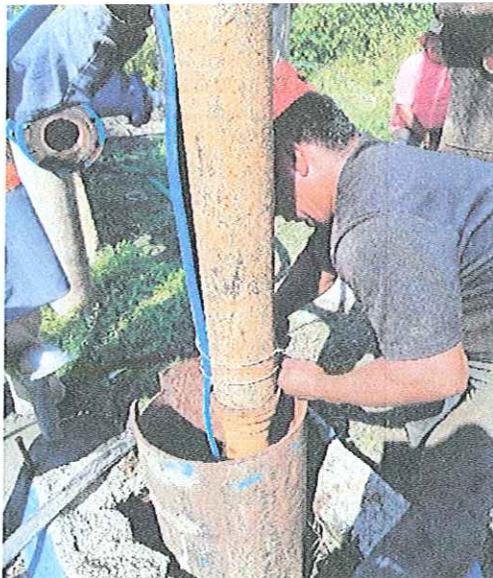
MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-20

PERIODO ESTIMADO: 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.




ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

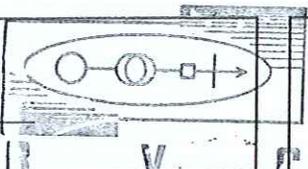9.-SUJETADORES PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>		<p>APROBÓ:</p>  <p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p> <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
--	---	---

Ingeniería Eléctrica

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA



LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

UBICACIÓN: COLONIA: 1° DE MAYO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

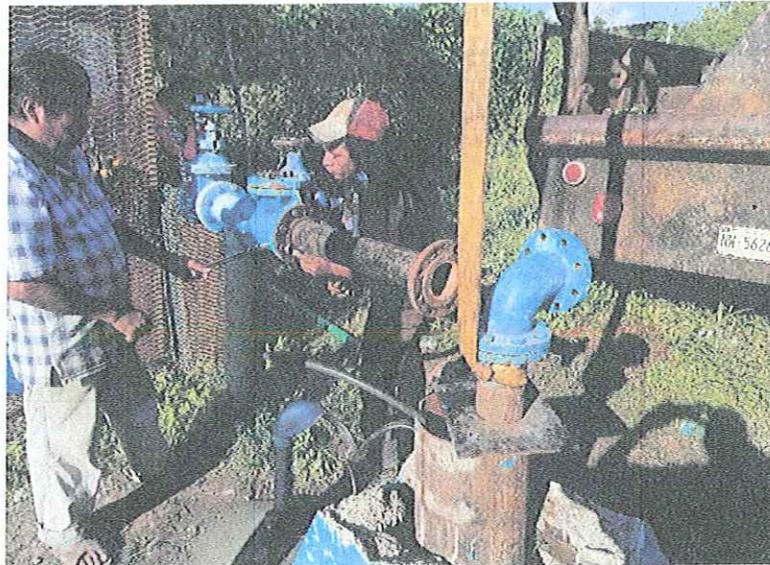
MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-20

PERIODO ESTIMADO: 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

10.-MONTAJE DE TREN DE SALIDA 4" ACERO AL CARBON

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

[Signature]

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Diagram: A schematic drawing of a pump assembly with a vertical shaft and a horizontal pipe, with arrows indicating flow direction.

[Stamp: V C Ingeniería Eléctrica]

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021

[Signature]

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

UBICACIÓN: COLONIA: 1° DE MAYO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

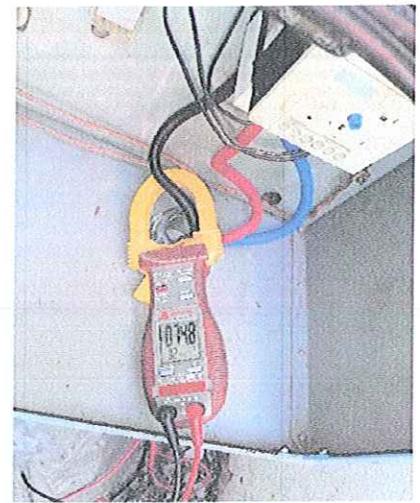
MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-20

PERIODO ESTIMADO: 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

11.-PRUEBAS DE OPERACIÓN MOTOBOMBA REPARADA 25 HP/220 V PROPIEDAD DE CAPAMI




ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA


Benjamín Villaseñor Cabrera
 REPRESENTANTE LEGAL

Ingeniería Eléctrica

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA


LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISION DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021



BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

UBICACIÓN: COLONIA: 1° DE MAYO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-20

PERIODO ESTIMADO: 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.


ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

12.-TRASLADO ,MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE CABLE Y EQUIPOS A ALMACENES DE

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL


Ingeniería Eléctrica

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

LIC. BENJAMIN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
 2021

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

UBICACIÓN: COLONIA: 1° DE MAYO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-20

PERIODO ESTIMADO: 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO


FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020




MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

13.-DESMANTELAMIENTO ,TRASLADO ,MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE ARRANCADOR ATR 20 HP/220

ELABORÓ EL CONTRATISTA



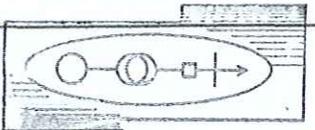BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL



Ingeniería Eléctrica

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

APROBO:



LIC. BENJAMIN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

