



BITÁCORA FOTOGRÁFICA

<p>OBRA: MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2" DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA, CON GABINETE MARCA SIEMEN'S PARA ACOMETIDA A BOMBA 50 HP / 220 V, MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA Y PRUEBAS DEL REBOMBEO CARCAMO ESTADIO POZO 9, LOCALIZADO EN PERIFERICO ORIENTE, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO</p> <p>UBICACIÓN: PERIFERICO ORIENTE, CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.</p> <p>MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.</p>	<p>ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-08-21</p> <p>PERIODO ESTIMADO: 18 AL 25 DE JUNIO DE 2021.</p> <p>ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO</p> <p>FECHA: 25 DE JUNIO DE 2021</p>
---	--

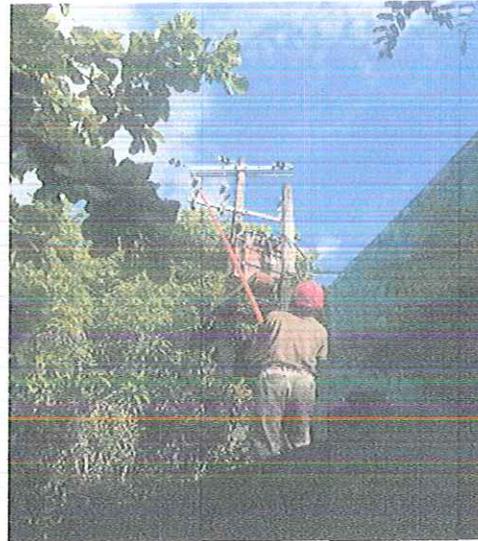

MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 54 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO SAN GERARDO, LOCALIZADO EN CALLE GARCIA DE LA CADENA, ESQUINA CALLE DEL HUERTO, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO.

1.-B1 MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION POZO 9 ESTADIO

<p>ELABORÓ EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p style="text-align: center;"><i>Ingeniería Eléctrica</i></p>	<p>APROBÓ: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p>  <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
---	---

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2 " DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA, CON GABINETE MARCA SIEMEN'S PARA ACOMETIDA A BOMBA 50 HP / 220 V, MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA Y PRUEBAS DEL REBOMBEO CARCAMO ESTADIO POZO 9, LOCALIZADO EN PERIFERICO ORIENTE, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-08-21


UBICACIÓN: PERIFERICO ORIENTE, CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

PERIODO ESTIMADO: 18 AL 25 DE JUNIO DE 2021.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.


ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2021

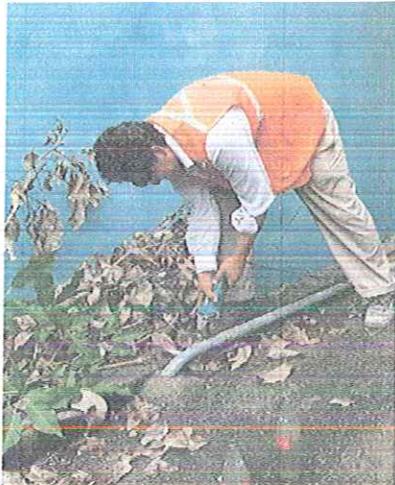

MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2 " DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA

2.-B2 DESMANTELAMIENTO DE ALIMENTADOR EXISTENTE SUMINISTRO Y MONTAJE DE NUEVA TUBERIA CONDUIT
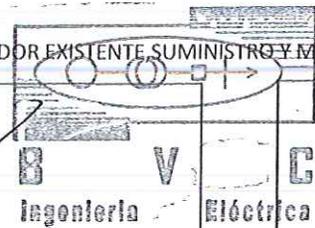
<p>ELABORÓ EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>B Ingeniería V C Eléctrica</p>	<p>APROBÓ: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p>  <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
--	---	---

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2" DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA, CON GABINETE MARCA SIEMEN'S PARA ACOMETIDA A BOMBA 50 HP / 220 V, MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA Y PRUEBAS DEL REBOMBEO CARCAMO ESTADIO POZO 9, LOCALIZADO EN PERIFERICO ORIENTE, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-08-21




UBICACIÓN: PERIFERICO ORIENTE, CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

PERIODO ESTIMADO: 18 AL 25 DE JUNIO DE 2021.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.



ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2021

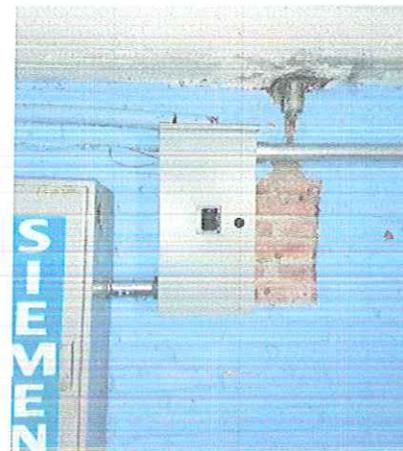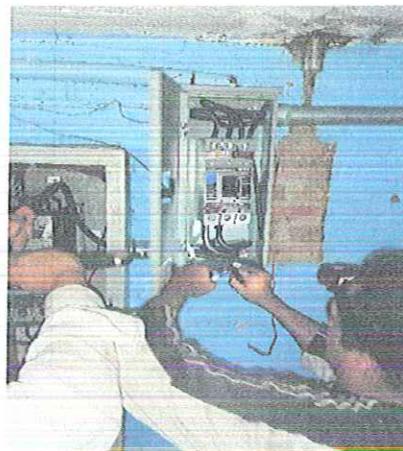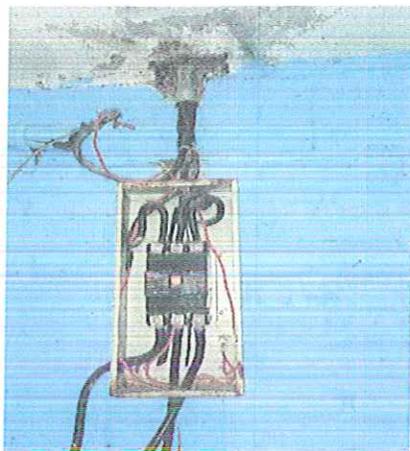

MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2" DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA

3.-B3 SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCAPOZERA 15 TN
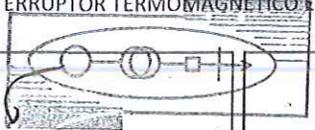
<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>B V C Ingeniería Eléctrica</p>	<p>APROBO</p>  <p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p> <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
---	--	---

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA



BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2 " DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA, CON GABINETE MARCA SIEMEN'S PARA ACOMETIDA A BOMBA 50 HP / 220 V, MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA Y PRUEBAS DEL REBOMBEO CARCAMO ESTADIO POZO 9, LOCALIZADO EN PERIFERICO ORIENTE, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-08-21



UBICACIÓN: PERIFERICO ORIENTE, CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

PERIODO ESTIMADO: 18 AL 25 DE JUNIO DE 2021.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) Y FINIQUITO


FECHA: 25 DE JUNIO DE 2021

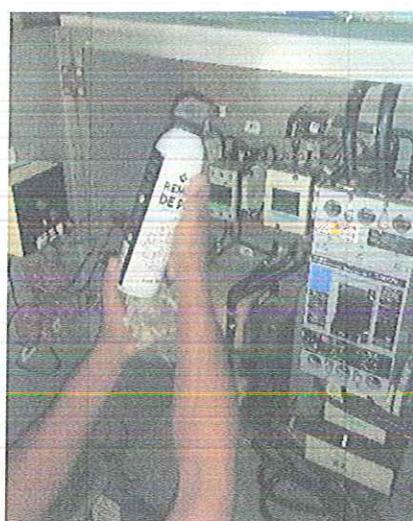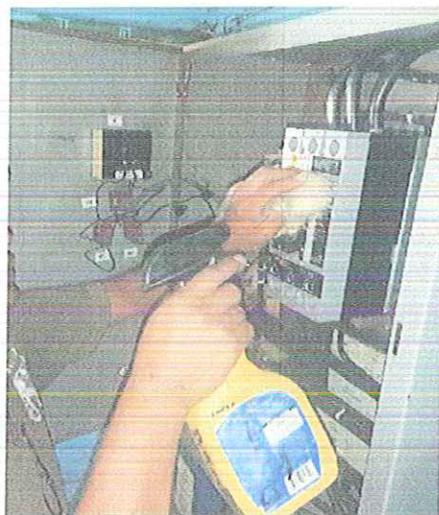

MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2 " DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

4.-B4 MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR 50 HP/220 V , SIEMEN'S SERIE

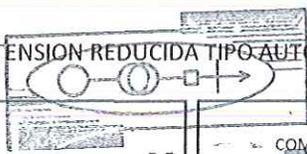

ELABORÓ EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILLA SEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

Ingeniería Eléctrica

APROBÓ
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2 " DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA, CON GABINETE MARCA SIEMEN'S PARA ACOMETIDA A BOMBA 50 HP / 220 V, MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA Y PRUEBAS DEL REBOMBEO CARCAMO ESTADIO POZO 9, LOCALIZADO EN PERIFERICO ORIENTE, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO

OBRA:

ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-08-21

UBICACIÓN:

PERIFERICO ORIENTE, CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

PERIODO ESTIMADO:

18 AL 25 DE JUNIO DE 2021.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ESTIMACIÓN No.

1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA:

25 DE JUNIO DE 2021




MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2 " DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA

5.-EB5 PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y MEDICION DE AISLAMIENTO AL ALIMENTADOR CFE Y ALIMENTADOR TRIFASICO A BOMBA


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

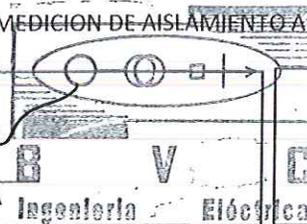

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

APROBÓ:

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2 " DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA, CON GABINETE MARCA SIEMEN'S PARA ACOMETIDA A BOMBA 50 HP / 220 V, MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA Y PRUEBAS DEL REBOMBEO CARCAMO ESTADIO POZO 9, LOCALIZADO EN PERIFERICO ORIENTE, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-08-21


UBICACIÓN: PERIFERICO ORIENTE, CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

PERIODO ESTIMADO: 18 AL 25 DE JUNIO DE 2021.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2021

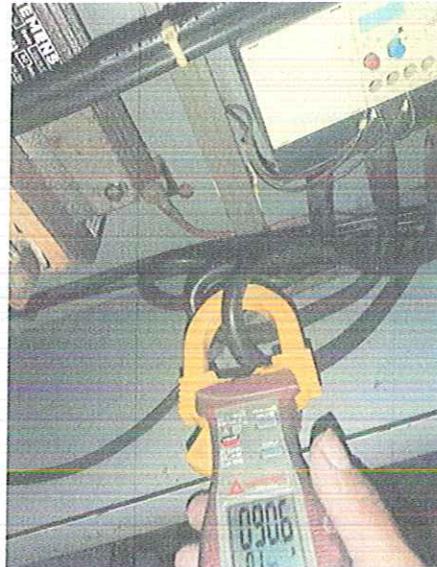

MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2 " DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA

6.-EB6 PRUEBAS DE OPERACION Y TOMA DE CARGA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL REBOMBEO CARCAMO ESTADIO POZO 9

<p>ELABORÓ: EL CONTRATIST</p> <p></p> <p>BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>B V C Ingeniería Eléctrica</p>	<p>APROBÓ: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p> <p></p> <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
--	---	---

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 DIRECCIÓN GENERAL