

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.


ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO

1.-TRANSPORTE, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO EQUIPO DE MANIOBRA CON GRUA POZERA 15 TN

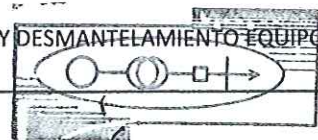

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

[Signature]

BENJAMIN VILLASENOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

Eléctrica

APROBÓ:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

[Signature]

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021

CUNA DE LA BANDERA NACIONAL
IGUALA
 DE LA INDEPENDENCIA
 2018-2021

DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA:	"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4",EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"	ORDEN DE TRABAJO:	CAPAMI-OT-07-20
UBICACIÓN:	COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	PERIODO ESTIMADO:	22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.
MUNICIPIO:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA:	19 DE OCTUBRE DE 2020




COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 DIRECCIÓN GENERAL

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4",EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO

2.-RETIRO DE TREN DE SALIDA 4 " ACERO AL CARBON

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMÍN VILLASENOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

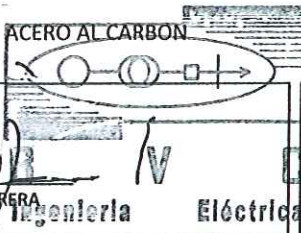

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.


ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020




MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO

3.-EXTRACCION DE COLUMNA 4 " ACERO AL CARBON

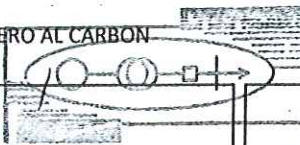


ELABORÓ:
EL CONTRATISTA


BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

B V C
 Ingeniería Eléctrica

APROBÓ:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA


LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020

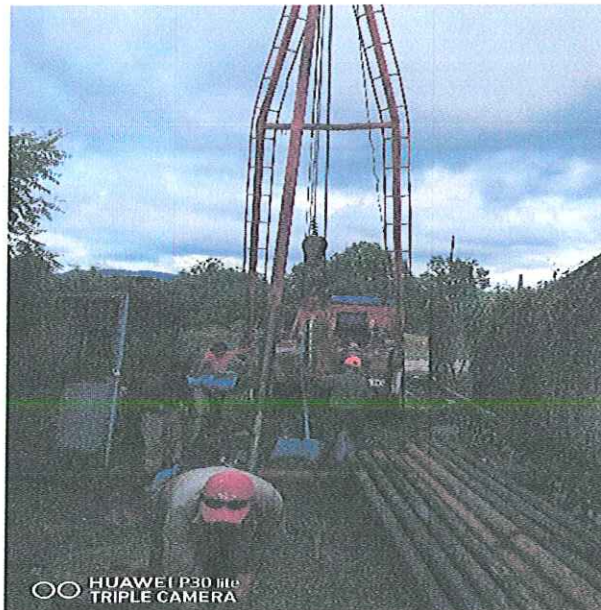

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO

4.-ENSAMBLE Y ALINEACION DE MOTOR 40 HP CON BOMBA 20 LPS/100 MCDT

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>		<p>APROBÓ:</p> <p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p>  <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
--	--	---

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021



DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020

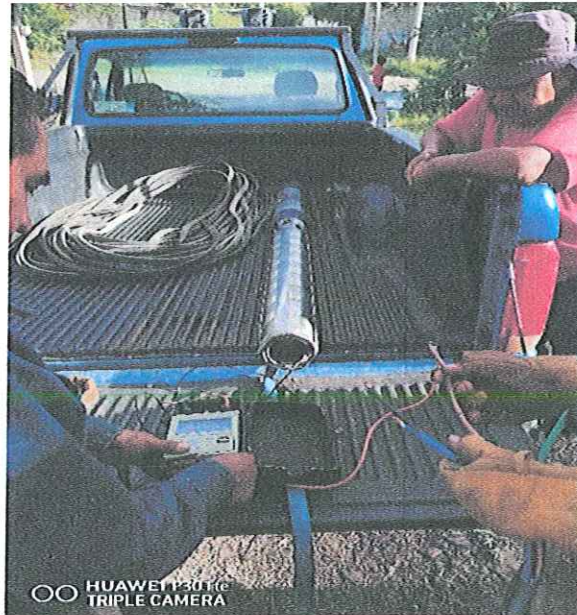

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO

5.-PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO A MOTOR REPARADO 40 HP

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMIN VILASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>B V C Ingeniería</p>	<p>APROBÓ:</p> <p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p>  <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
---	---	---

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

 DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4",EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4",EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO

6.-PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO,A CABLE-SUBMARINO 3X2-AWG/120

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>		<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p> <p>APROBÓ:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
--	--	---


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

DIRECCIÓN GENERAL






BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA:	"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4",EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"	ORDEN DE TRABAJO:	CAPAMI-OT-07-20
UBICACIÓN:	COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	PERIODO ESTIMADO:	22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.
MUNICIPIO:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA:	19 DE OCTUBRE DE 2020

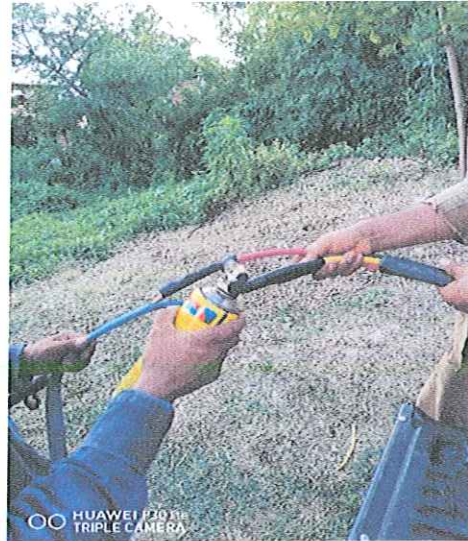

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO

7.-KIT EMPALME PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG MT

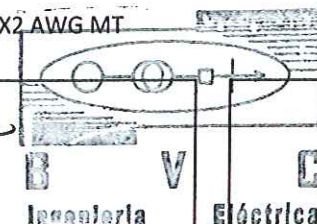ELABORÓ: EL CONTRATISTA  BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL	 B V C Ingeniería Eléctrica	APROBÓ:  LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.
--	--	---

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4",EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020

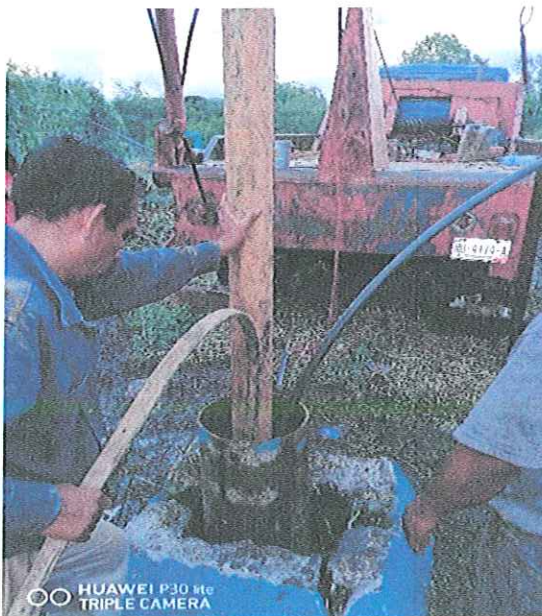

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4",EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO

8.-MONTAJE DE COLUMNA 4 " ACERO AL CARBON

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA




BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL



APROBÓ:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA



LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.


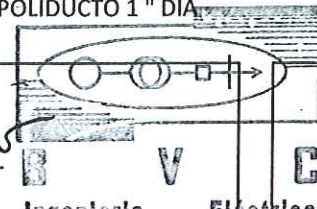
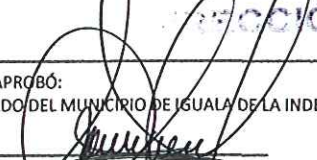
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO

9.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIDUCTO 1 " DIA.

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMIN VILLA SEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>		<p>APROBÓ:</p> <p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p>  <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
--	--	--

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

DIRECCIÓN GENERAL




BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA:	"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4",EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"	ORDEN DE TRABAJO:	CAPAMI-OT-07-20
UBICACIÓN:	COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	PERIODO ESTIMADO:	22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.
MUNICIPIO:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA:	19 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO

10.-CORTE 10X10 CM EN ADEME METALICO 12 " DIA
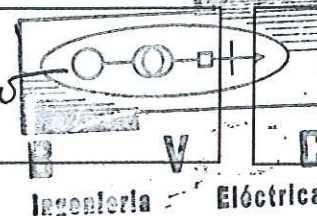
<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>Ingenieria Eléctrica</p>	<p>APROBÓ:</p>  <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
---	--	---

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.


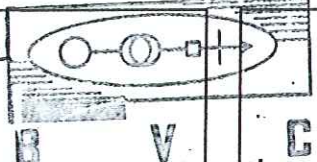
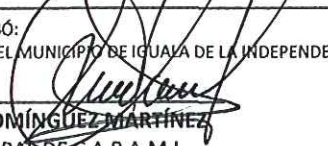
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020

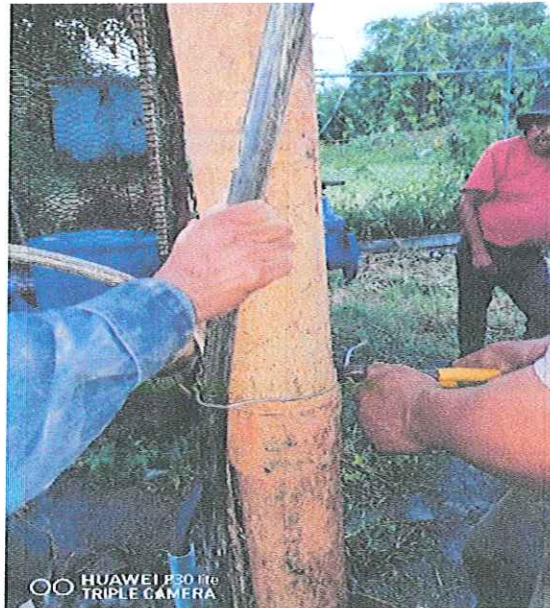

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO

11.-SUJETADORES PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG

ELABORÓ: EL CONTRATISTA  BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL	 Ingeniería Eléctrica	APROBÓ: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.
--	---	--

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 
 DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA:	"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4",EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"	ORDEN DE TRABAJO:	CAPAMI-OT-07-20
UBICACIÓN:	COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	PERIODO ESTIMADO:	22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.
MUNICIPIO:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA:	19 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4",EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO


12.-MONTAJE DE TREN DE SALIDA 4 " ACERO AL CARBON

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

 DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA

BENJAMIN VILASEÑOR CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020




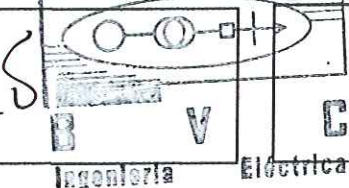

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

13.-DESMANTELAMIENTO TRASLADO Y MONTAJE DE ARRANCADOR ATR 30 HP USADO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021



DIRECCIÓN GENERAL

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>		<p>APROBÓ:</p> <p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p>  <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
---	--	--

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO


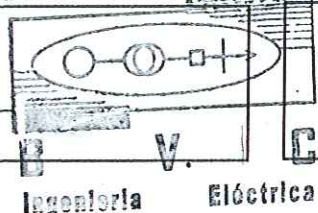

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

14.-SUMINISTRO Y MONTAJE DUCTO ELECTRICO METALICO Y PVC 2"DIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 CUNA DE LA BANDERA NACIONAL
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>Ingenieria Eléctrica</p>	<p>APROBÓ: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p>  <p>LIC. BENJAMIN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
---	--	---

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO


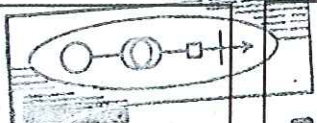

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

15.-SUMINISTRO,EXCAVACION Y ENCOFRADO EN CONCRETO 200, DUCTO SUBTERRANEO 2"DIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 DIRECCIÓN GENERAL

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>B V C</p> <p>Ingeniería Eléctrica</p>	<p>APROBÓ:</p>  <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
--	--	--

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA


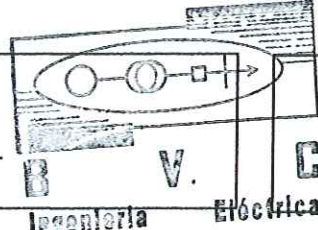

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA:	"MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4",EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"	ORDEN DE TRABAJO:	CAPAMI-OT-07-20
UBICACIÓN:	COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	PERIODO ESTIMADO:	22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.
MUNICIPIO:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA:	19 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4",EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

16.-SUMINISTRO DE CABLE SUBMARINO TRIFASICO 3-2 AWG

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>		<p>APROBÓ:</p> <p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p>  <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
--	--	---

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021


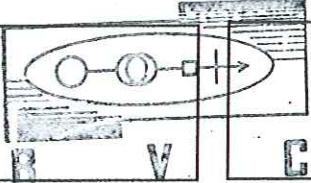


BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA:	"MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"	ORDEN DE TRABAJO:	CAPAMI-OT-07-20
UBICACIÓN:	COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	PERIODO ESTIMADO:	22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.
MUNICIPIO:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA:	19 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

17.-KIT EMPALME PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG LADO ARRANCADOR ATR30

ELABORÓ: EL CONTRATISTA  BENJAMÍN VILASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL	 Ingeniería Eléctrica	APROBÓ: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.
---	---	--

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

18.- KIT EMPALME PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG LADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE 30HP

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>Legenda Eléctrica</p>	<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p> <p>APROBÓ:</p>  <p>LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.R.A.M.I.</p>
--	--	---

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

CLASE DE BANDERA NACIONAL
IGUALA
 DE LA INDEPENDENCIA
 GUERRERO

DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.




ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

19.- SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMÍN VILASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>Ingeniería Eléctrica</p>	<p>APROBÓ: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p>  <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
---	---	--

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018-2021

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) Y FINIQUITO


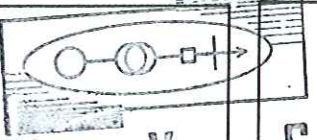
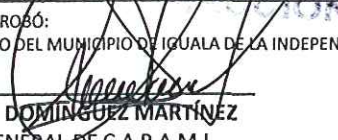
FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020



MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

20.-MANTENIMIMENTO ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR-30HP/220

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 IGUALA
 DE LA INDEPENDENCIA
 GUERRERO
 COMISIÓN GENERAL

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>Ingeniería Eléctrica</p>	<p>APROBÓ: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p>  <p>LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
--	---	--

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: "MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

UBICACIÓN: COLONIA: 1° MAYO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.


MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-07-20

PERIODO ESTIMADO: 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020

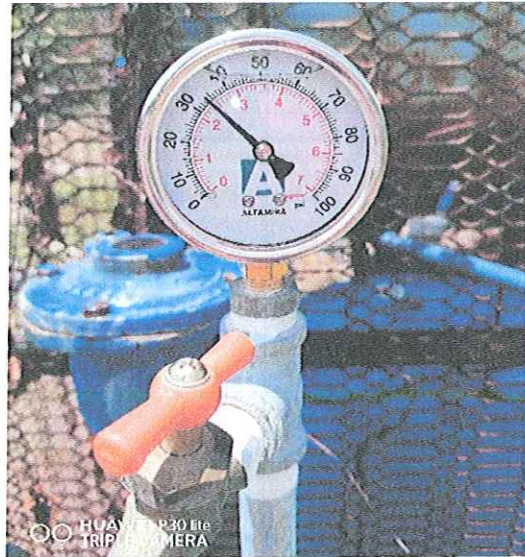




MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1 MYO LOCALIZADO EN LA COL. 1 MYO DE ESTA CD. IGUALA GRO.

21.-PRUEBAS DE OPERACIÓN MOTOBOMBA REPARADA 30 HP/220 V PROPIEDAD DE CAPAMI

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

 DIRECCIÓN GENERAL

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA</p>  <p>BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>Ing V C</p> <p>Ingeneria Eléctrica</p>	<p>APROBÓ:</p> <p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</p>  <p>LIC. BENJAMIN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
--	--	---