

一、 吸音棉材質規範

- 1.32K 50mm厚玻璃纖維棉
- 2.依據 CNS 9056方法量測其噪音衰減係數 NRC 0.8以上。
(不含空氣層測試)
- 3.依據 CNS 14705-1耐燃標準符合耐燃一級。

二、 包覆材料—防焰布



- 1.依據 CNS 10285符合防焰一級。

三、 資料送審

施作廠商需先檢附相關測試報告與型錄，送交建築師
審核通過後方能進場施做。

四、 參考品牌

EIA

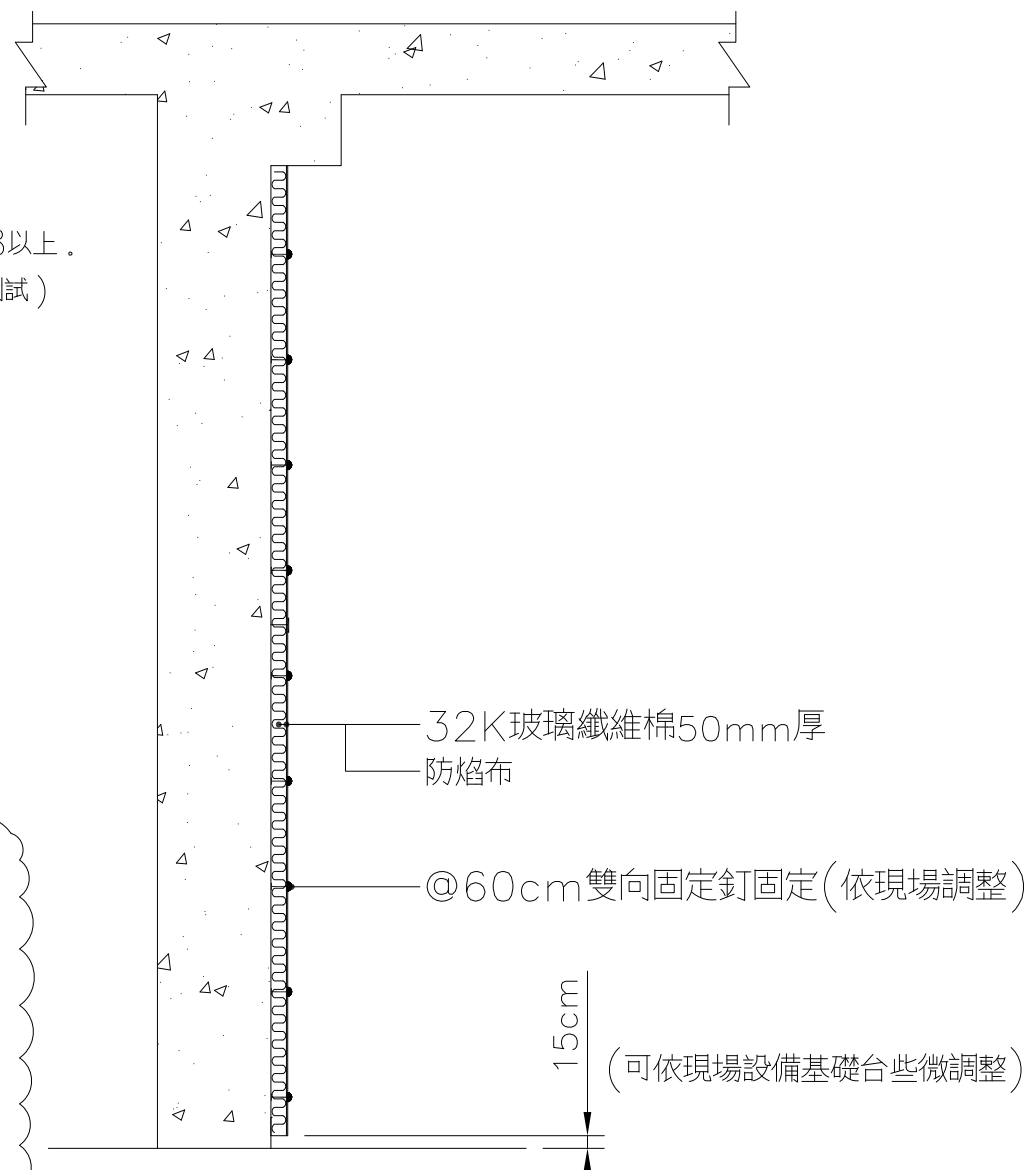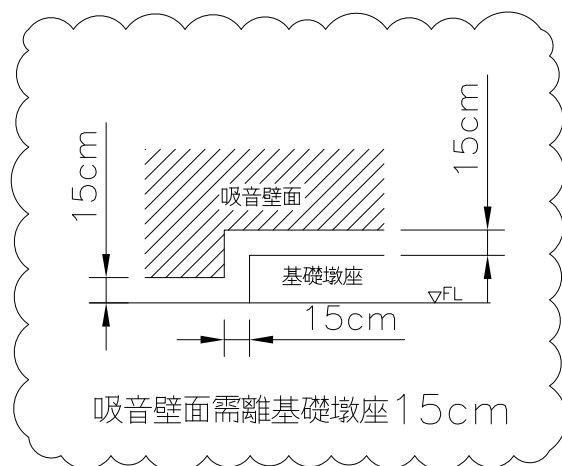

工程名稱:	日期 Date	2015.10	版本 Version		單位 Unit	mm
圖樣說明: 機房吸音壁面—32K50mm包防焰布	EIA 環協工程顧問有限公司 TEL: 04-23584334 FAX: 04-23584500 www.noise.com.tw 台中市臺灣大道四段767號12樓-4					