

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2 " DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA, CON GABINETE MARCA SIEMEN'S PARA ACOMETIDA A BOMBA 50 HP / 220 V, MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA Y PRUEBAS DEL REBOMBEO CARCAMO ESTADIO POZO 9, LOCALIZADO EN PERIFERICO ORIENTE, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO

UBICACIÓN: CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

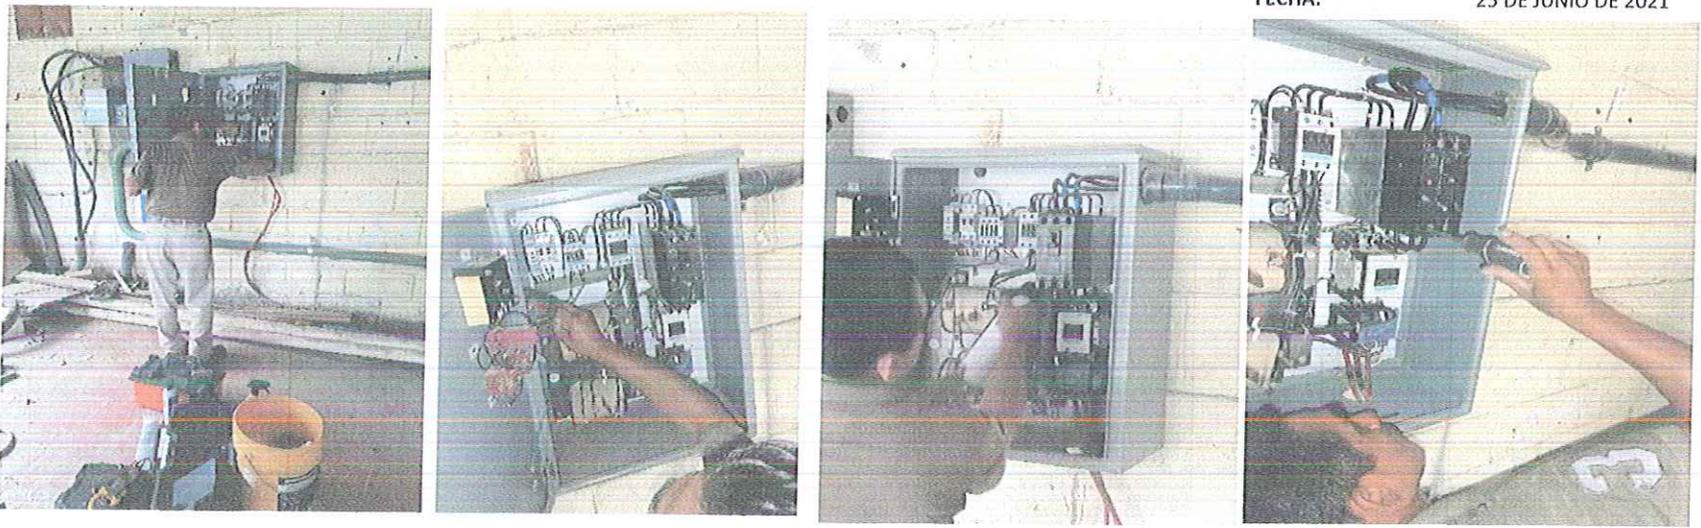
MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-21

PERIODO ESTIMADO: 18 AL 25 DE JUNIO DE 2021.

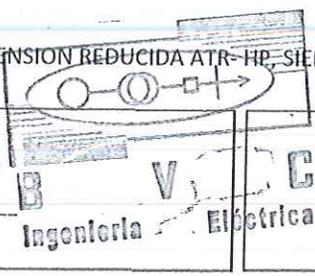
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2021



MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2 " DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA

1.-MANTENIMIENTO ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR-HP, SIEMEN'S K981

<p>ELABORÓ:  BENJAMÍN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>	 Ingeniería Eléctrica	<p>APROBÓ:  LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
--	---	---

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DIRECCIÓN GENERAL

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA: MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2 " DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA, CON GABINETE MARCA SIEMEN'S PARA ACOMETIDA A BOMBA 50 HP / 220 V, MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA Y PRUEBAS DEL REBOMBEO CARCAMO ESTADIO POZO 9, LOCALIZADO EN PERIFERICO ORIENTE, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO

UBICACIÓN: CIUDAD DE IGUALA, GUERREO.

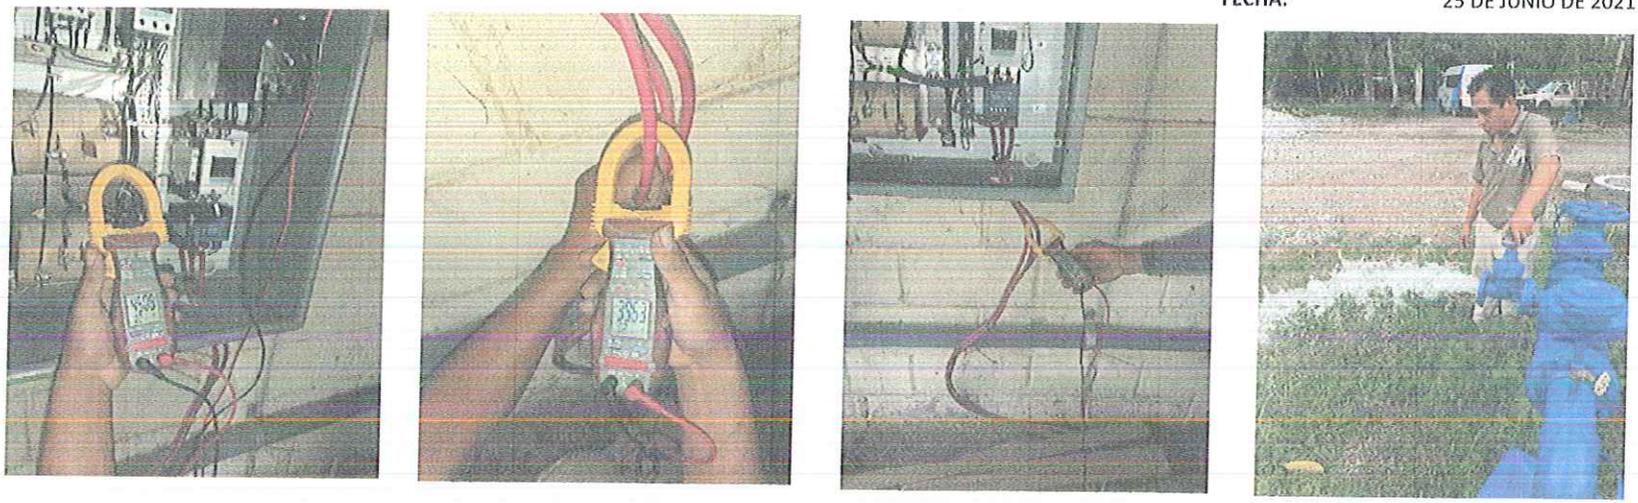
MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.

ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-09-21

PERIODO ESTIMADO: 18 AL 25 DE JUNIO DE 2021.


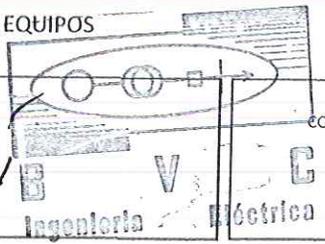
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2021



MANIOBRAS DE LIBRANZA EN ALTA TENSION, CANALIZACION EN TUBERIA NUEVA CONDUIT GALV 2 " DIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, 3X200 A/600 VCA

2.-PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS

<p>ELABORÓ: EL CONTRATISTA  BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA REPRESENTANTE LEGAL</p>		<p>APROBÓ: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.</p>
---	---	---

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 DIRECCIÓN GENERAL